



# 1 kV Wandlerzähler – Anlage

Zur Zähleranlage.  
Verdrahtung erfolgt  
vom VNB  
(Verteilungsnetz-  
betreiber)

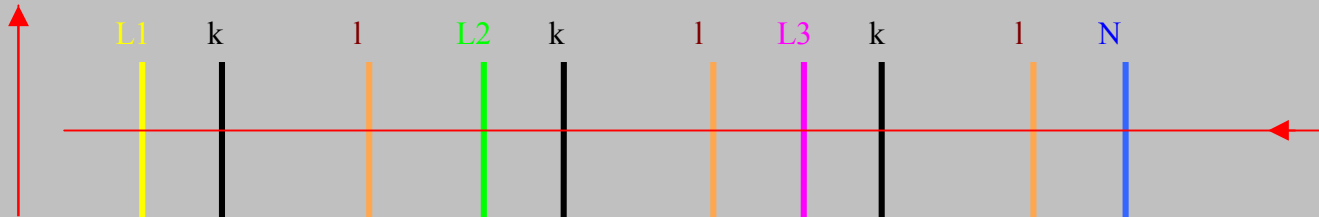


Verdrahtung komplett  
in H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup>  
in den entsprechenden  
Farben.

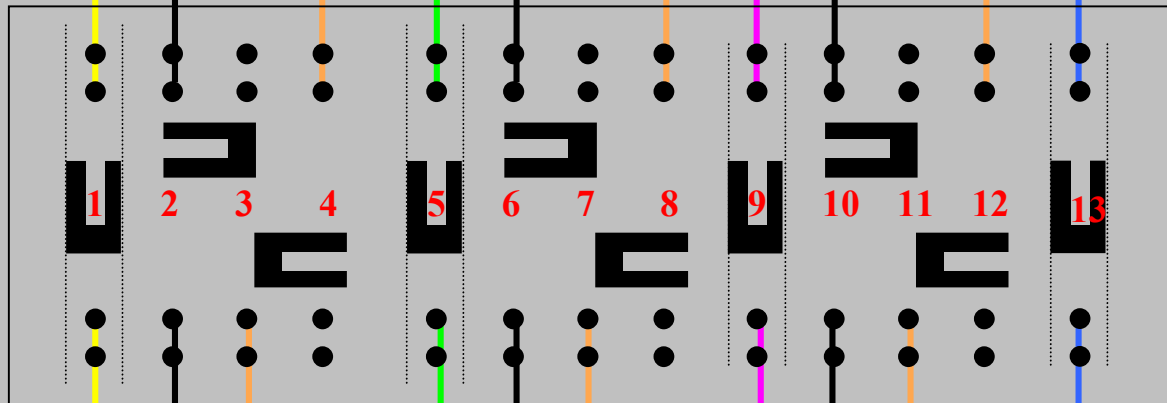

Zählerprüfklemme

Verdrahtung zwischen  
Stromwandler und  
Zählerprüfklemme  
erfolgt vom Installateur


Schutzerde  
(Betriebs Erde)

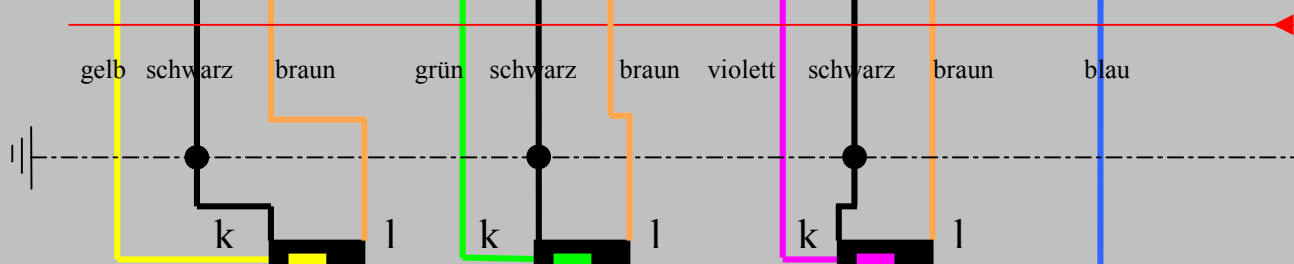

Verdrahtung komplett  
in H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup>  
in den entsprechenden  
Farben.  
Bitte Aderendhülsen  
2,5 mm<sup>2</sup> \* 18 mm  
lang und am Strom-  
wandler Gabel-Kabel-  
schuhe blau M5  
benutzen.

Stadtwerke  
Netz

Hinweis:  
Hauptkabelverbindung  
so auflegen, daß L1 –  
L3 ein rechtes  
Drehfeld hat.

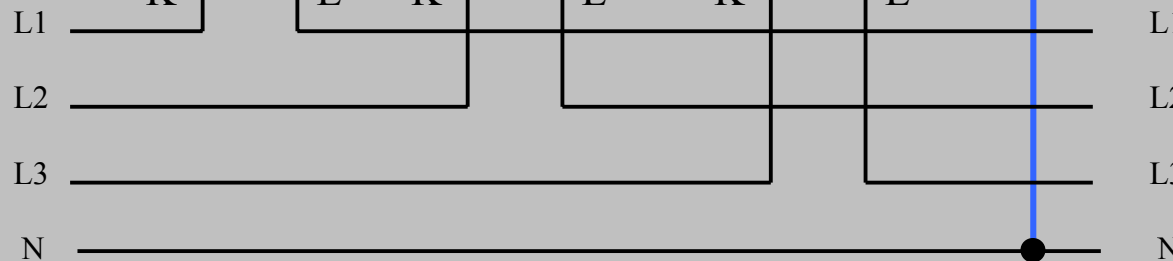

Kunden  
Netz